COLLIER CHAUFFANT MICA	CONSULTATION ☐ COMMANDE ☐ Date :

CLIENT :

ADRESSE :

ACTIVITE :

INTERLOCUTEUR :

FONCTION :

Qté :…… **Ø :** ……mm **H :** ……mm

TYPE NB ☐ B ☐ BED ☐

Tôlerie standard ☐ ou INOX ☐

Blindage standard ☐ ou calorifugé ☐

Collier standard ☐ ou ouvrable/Ø ☐

OUVERTURE / SERRAGE STANDARD ☐

OU…SPECIAL ☐

ouverture entre serrage (si spécial)……mm

entraxe vis de serrage (si spécial)……mm

serrage compensé (à ressorts) ☐

TENSION 230 V Mono ☐ 400 V 2ph ☐

400 V TRI ☐ 230 / 400 V ☐

Autre :

PUISSANCE……W

CHARGE……W / cm²

CONNEXION Type……

Position ……°par rapport à l'axe X

……mm par rapport à l'axe Y

⚠ Penser à indiquer longueur câble et à représenter l'orientation du connecteur.

TROU / LUMIERE / ENCOCHE

N°1 Ø…… .. ……⁒X ……mm/Y

N°2 Ø…… .. ……⁒X ……mm/Y

N°3 Ø…… .. ……⁒X ……mm/Y

N°4 Ø…… .. ……⁒X ……mm/Y

N°5 Ø…… .. ……⁒X ……mm/Y

SUPPORT SONDE.PAS :…… SUR N°……

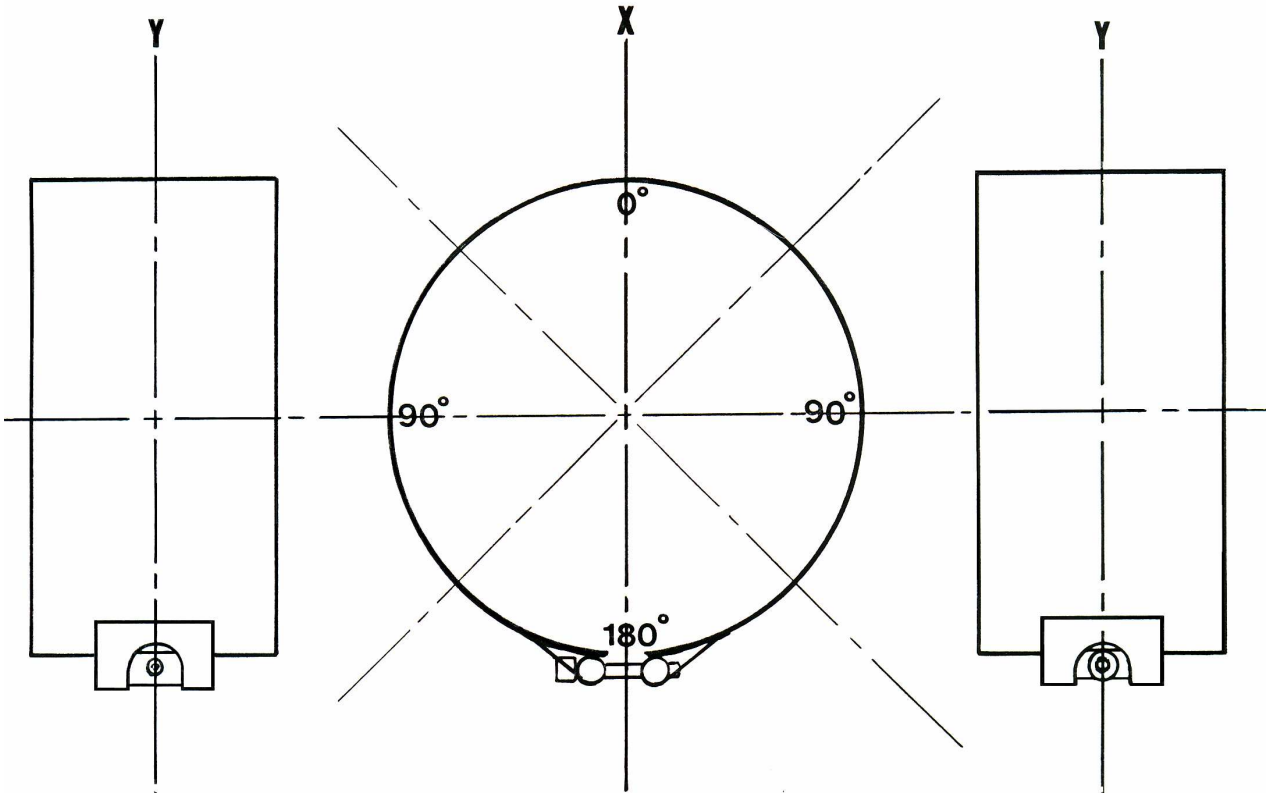

OBSERVATIONS :

Application Chauffage Industrie
E-mail : aci.01@free.fr

www.aci-resistance.com **ACI** Tél. : 04 74 77 88 96 - Fax : 04 74 73 80 80 **ACI** www.aci-resistance.com